

Oferenci

Postępowania przetargowego

Numer sprawy: IR.271.2.1.2024

Dotyczy : Zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą:

„ROZBUDOWA UL. CZAJKI WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŁOWICZU – ETAP II” ogłoszonego w BZP pod numerem 2024/BZP 00055560 z dnia 22 stycznia 2024 r. zmienionego ogłoszeniem nr 2024/BZP 00101863 z dnia 12.02.2024 r.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 8,9 i 12.02.2024 r., w sprawie prowadzonego postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W Dokumentacji projektowej dla części drogowej, punkt 3.5. „Układ konstrukcyjny elementów drogowych” jest zapis: „Na połączeniu zjazdów z jezdnią ułożony zostanie cieki o szerokości 40cm. Wyjątek stanowi zjazd, który znajduje się poza obszarem projektowanego ścieku 30x30cm.” Rysunki konstrukcyjne szczegółów drogowych (rysunki 3.4 i 3.5) również wskazują na zastosowanie ścieków z elementów prefabrykowanych, natomiast w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej ułożenia ww. ścieków. Prosimy o korektę przedmiaru w zakresie ścieków prefabrykowanych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w wycenie robót w pozycjach przedmiaru należy przyjąć następujące założenia materiałowe i wartości:

- w poz.166 należy uwzględnić ławę betonową do montażu ścieku przykrawężnikowego 30x30 i ścieku na zjeździe 30x40, w pozycji przyjąć obmiar 84,00 m³
- w poz.167 należy uwzględnić montaż ścieku przykrawężnikowego 30x30 w ilości 484,00 mb i ścieku na zjeździe 30x40 w ilości 502,00 mb.

W pozycji wycenić roboty związane z montażem krawężnika i montażem ścieków łącznie.

Do wyceny należy przyjąć następujące ilości:

- krawężnik 15x30 753mb
- ściek 30x30 484 mb
- ściek 30x40 502mb
- w poz. 168 przyjąć obmiar 65,00 mb.

Pytanie 2:

Dokumentacja projektowa przewiduje do demontażu istniejące ogrodzenie z płyt betonowych w ilości 43 m (przedmiar poz. 17 d.2.1.2 - ogrodzenie przy przepompowni), 55 m (przedmiar poz. 19 d.2.1.3 - ogrodzenie przy działce 4792/8) oraz 284 m (przedmiar poz. 205 d.3.1 - ogrodzenie od terenu przepompowni do zjazdu do działki nr 4814/9 zlokalizowanej przy ul.

Katarzynów oraz ogrodzenie od przepompowni do działki nr 4814/1), natomiast wykonanie ogrodzenia przewidywane jest tylko w ilości 41 m (przedmiar poz. 22 d.2.1.3 - ogrodzenie przy przepompowni). Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe odcinki dotyczą tylko rozbiórki ogrodzeń bez ich odtworzenia lub ustawienia z nowego materiału.

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że przewiduje się budowę ogrodzenia przepompowni.

Pytanie 3:

W zamieszczonej dokumentacji projektowej Zamawiający udostępnił Warunki Usunięcia Kolizji (pismo nr 405452/2023 z dnia 17.04.2023 r.) z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Łowicz). Na ich podstawie Zamawiający powinien zawrzeć umowę na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A. Czy Zamawiający posiada taką umowę? Prosimy o jej udostępnienie na stronie postępowania.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że posiada wzór umowy z Zakładem Energetycznym. Wszelkie sprawy formalne związane z umową będą procedowane po zakończeniu postępowania przetargowego. Załącznik nr 1.

Pytanie 4:

W ramach zamówienia przewidziana do wykonania jest wycinka drzew. Prosimy o wskazanie, do kogo należy drewno pochodzące z wycinki.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że drewno z wycinki należy do wykonawcy robót.

Pytanie 5: W ramach zamówienia przewidziana do wykonania jest regulacja armatury urządzeń podziemnych (studzienek wodociągowych, gazowych i teletechnicznych oraz studni kanalizacyjnych). Czy Zamawiający przewiduje tylko regulację urządzeń, czy w ramach regulacji należy wymienić

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że przed przekazaniem placu budowy odbędzie się odbiór infrastruktury podziemnej w zakresie wodno - kanalizacyjnym przez ZUK Łowicz. Ewentualne uszkodzone elementy tej infrastruktury zostaną dostarczone przez Zamawiającego. W przypadku pozostałej infrastruktury należy wycenić wymianę uszkodzonej armatury.

Pytanie 6: Prosimy o podanie pełnego rodzaju mieszanki uzupełniając o KR jednocześnie prosimy o możliwość zastosowania typowych rozwiązań warstw dla tych KR. To jest. AC 11 S 45/80-65 KR 1-2 na AC 11 S 50/70 KR 1-2 AC 22 W 50/70 KR 1-2 na AC 16 W 50/70 KR 1-2.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że w wycenie:

- pozycji nr 180 i 220 należy przewidzieć lepiszcze asfaltowe 50/70.
- pozycji nr 182 i 222 należy przewidzieć lepiszcze asfaltowe 45/80-65.

Pytanie 7:

Proszę o rysowanie zakresu wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej dotyczącego skrzyżowania z ul. Katarzynów: wg n/w zakresów:

Zakres 1 - Przedmiary podają 920m² czyszczenie + skroplenie + masa,

Zakres 2 - Z projektowaną konstrukcją profilowanie 450m², podbudowa C8/10 300m², podbudowa 0/31,5mm 280m².

Odpowiedź 7: Wyceny robót należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

Zakres robót nawierzchniowych w ul. Czajki obejmuj 280 m² w ul. Katarzynów 640,00m². Zakres robót: profilowanie i zagęszczanie podłoża 450,00 m², podbudowa C8/10 300,00m² i podbudowa tłuczniowa 0/31,4 280 m² obejmuje roboty pod nawierzchnię i pod ciąg pieszy w ul. Czajki.

Pytanie 8: Zgodnie z dokumentacją techniczną nawierzchnia poboczy ma konstrukcję: Pobocze: - warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm, gr. 15 cm - wyprofilowane podłoże z gruntu o wskaźniku piaskowym $WP > 55$ warstwami z zagęszczeniem o współczynniku $I_s = 1,00$, gr. 20cm Brak w przedmiarach podłoża z gruntu o wskaźniku piaskowym $WP > 55$ warstwami z zagęszczeniem o współczynniku $I_s = 1,00$, gr. 20cm Proszę o uzupełnienie przedmiarów o w/w pozycję kosztorysową.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że roboty związane z zagęszczeniem podłoża przewiduje się w przedmiarze robót pozycją 171. Należy zagęścić grunt rodzimy do $I_s = 1,00$.

Pytanie 9: Proszę o rozbieżność poz. 11d.2.1.1 z załączonego przedmiaru na 2 pozycje z podaniem ilości: 1. Regulacja studzienek wodociągowych 2. Regulacja studzienek teletechnicznych Oraz proszę o wyjaśnienia jakich elementów robót dotyczą regulacje, czy sama regulacja włączów, czy całkowita przebudowa kręgu i płyty nastudziennej jeśli chodzi o studnie wodociągowe, czy całkowita przebudowa kpl. komory i płyty jeśli chodzi o studnie teletechniczne

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że przed przekazaniem placu budowy odbędzie się odbiór infrastruktury podziemnej w zakresie wodno - kanalizacyjnym z ZUK Łowicz. Ewentualne uszkodzone elementy tej infrastruktury zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

W przypadku pozostałej infrastruktury należy wycenić wymianę uszkodzonej armatury.

Pytanie 10:

Proszę o rozbieżność poz. 12d.2.1.1 z załączonego przedmiaru na 2 pozycje z podaniem ilości: 1. Regulacja studzienek kanalizacyjnych 2. Regulacja zasuw Oraz proszę o wyjaśnienia jakich elementów robót dotyczą regulacje, czy sama regulacja włączów i skrzynek, czy całkowita przebudowa kręgu i płyty nastudziennej jeśli chodzi o studnie, czy przebudowa z wymianą zasuw.

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że przed przekazaniem placu budowy odbędzie się odbiór infrastruktury podziemnej w zakresie wodno - kanalizacyjnym z ZUK Łowicz. Ewentualne uszkodzone elementy tej infrastruktury zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

W przypadku pozostałej infrastruktury należy wycenić wymianę uszkodzonej armatury.

Pytanie 11:

Proszę o podanie poprawnej ilości krawężnika w części dotyczącej ul. Czajki. Wg załączonych przedmiarów w poz. 167d.2.5.1 i poz. 168d.2.5.1 krawężnika do wbudowania jest $753 + 65 = 815$ mb. Wg planu zagospodarowania wzdłuż ulicy jest 989mb oraz boki zjazdów w terenach zielonych w ilości 40mb. Razem do wykonania jest 1 030,00mb Proszę o wyjaśnienia i podanie poprawnych ilości do przedmiarów

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, że w wycenie robót w pozycjach przedmiaru należy przyjąć następujące założenia materiałowe i wartości:

- w poz.166 należy uwzględnić ławę betonową do montażu ścieku przykrawężnikowego 30x30 i ścieku na zjeździe 30x40, w pozycji przyjąć obmiar 84,00 m³

- w poz.167 oprócz krawężników należy uwzględnić montaż ścieku przykrawężnikowego 30x30 w ilości 484,00 mb i ścieku na zjeździe 30x40 w ilości 502,00 mb,

W pozycji wycenić roboty związane z montażem krawężnika i montażem ścieków łącznie.

Do wyceny należy przyjąć następujące ilości:

-krawężnik 15x30 753,00mb

-ściek 30x30 484,00 mb

-ściek 30x40 502,00mb

-w poz. 168 przyjąć obmiar 65,00 mb.

Pytanie 12:

Proszę o podanie poprawnej ilości powierzchni chodników dot. ul. Czajki. Wg załączonych przedmiarów w poz. od 183 d.2.5.4 do poz. 187 d.2.5.4 pow. chodników do wbudowania jest 1 399,50m². Wg planu zagospodarowania po przeliczeniu do wykonania jest 1 451,00m² Proszę o wyjaśnienia i podanie poprawnych ilości do przedmiarów

Odpowiedź 12:

Zamawiający informuje, że w wycenie robót w pozycji przedmiaru należy przyjąć wartości 1399,50m².

Pytanie 13:

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunku z opisem parametrów i wys. dot. słupa solarnego z doświetlenia przejścia z przedmiaru poz 194 d.2.5.6.2 oraz poz. 233 d.3.2.5

Odpowiedź 13:

Zamawiający informuje, że parapety techniczne słupa zawiera załącznik nr 2

Pytanie 14:

Czy ze względu na specyfikację warstwy wiążącej Zamawiający wyrazi zgodę na na jej wykonanie z zmieszani mineralno-asfaltowej AC 16W KR 3-4 zamiast AC 22 W PMB 25/55-60? Czy ze względu na specyfikację warstwy ścieralnej Zamawiający wyrazi zgodę na na jej wykonanie z zmieszani mineralno-asfaltowej AC 11S KR 3-4 zamiast AC 11S PMB 25/45-80-55?

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, że w wycenie:

- pozycji nr 180 i 220 należy przewidzieć lepiszcze asfaltowe 50/70.

- pozycji nr 182 i 222 należy przewidzieć lepiszcze asfaltowe 45/80-65

Pytanie 15: W załączonych do przetargu przedmiarów brak jest n/w pozycji: 1 . Wykonania ścieku ulicznego 30x40 cm na ławie betonowej (oznaczenie na planie sytuacyjnym -linia koloru żółtego), wysowane w plan sytuacyjny układu drogowego oraz w rys. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 2. Wykonania ścieku przy krawężnikowego 30x30 cm na ławie betonowej (oznaczenie na planie sytuacyjnym -podwójna linia koloru czerwonego), wysowane w plan sytuacyjny układu drogowego oraz w rys 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 Proszę o uzupełnienie przedmiarów o w/w pozycje wraz z podaniem ilości niezbędnych do realizacji w/w zadania.

Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, że w wycenie robót w pozycjach przedmiaru należy przyjąć następujące założenia materiałowe i wartości:

- w poz.166 należy uwzględnić ławę betonową do montażu ścieku przykrawężnikowego 30x30 i ścieku na zjeździe 30x40, w pozycji przyjąć obmiar 84,00 m³

- w poz.167 należy uwzględnić montaż ścieku przykrawężnikowego 30x30 w ilości 484,00 mb i ścieku na zjeździe 30x40 w ilości 502,00 mb.

W pozycji wycenić roboty związane z montażem krawężnika i montażem ścieków łącznie.

Do wyceny należy przyjąć następujące ilości:

- krawężnik 15x30 753mb
- ściek 30x30 484 mb
- ściek 30x40 502mb
- w poz. 168 przyjąć obmiar 65,00 mb.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wycenie robót w pozycjach przedmiaru 111 i 112 należy przyjąć typ studni SKR -2.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

Miejsce i data wydania: Łowicz dnia 17.04.2023r.

Nr 15/RE04/2023

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. („Spółka”) odpowiadając na wniosek z dnia 30.03.2023r. (wpływ 05.04.2023r.) nr 15/2023 dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją określa się następujące warunki przebudowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją:

o **Rozbudowa ulicy Czajki w Łowiczu.**

1. Miejsce występowania kolizji:

- o Łowicz, ul. Czajki, działki o nr ewid. 4814/3, 4808, 4795/6, 4795/4, 4794/2, 4793/4, 4793/3, 4792/5, 4792/3, 4812/4, 4730/5, 4791/8, 4730/4, 4789/1, 4788/1, 4787/1, 4786/1, 4785/1, 4784/1, 4783/1, 4782/1, 4777/1, 5036/1 obręb 0005 Kostka.

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.:

2.1. linia napowietrzna SN 15 kV „Łowicz 2 - Skierniewice” typu AFL 3x70mm², odcinek od stanowiska słupowego nr 1 w magistrali do stacji transformatorowej (44-1132) „Katarzynów GS”;
linia napowietrzna SN 15 kV „Łowicz 2 - Skierniewice” typu AFL 3x50mm², na odcinku pomiędzy stanowiskami słupowymi w magistrali od nr 1 do nr 2;

linia kablowa SN 15 kV „Łowicz 2 - Skierniewice” typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm², na odcinku od GPZ Łowicz 2 do stanowiska słupowego nr 1, odcinek o długości L≈20m;

2.2. linia kablowa SN 15 kV „Łowicz 2 - Wygoda” typu 3 x XUHAKXs 1x120mm², na odcinku od GPZ Łowicz 2 do stanowiska słupowego nr 1, odcinki o długości L₁≈300m i L₂≈40m;

Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w pkt. 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru załącznika nr 3a „Procedury postępowania w przypadkach usuwania kolizji z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A.” – PROC 30121/A).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt. 2, stosując Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w następującym zakresie:

i. przebudowy:

- kolidujący odcinek linii napowietrznej SN 15 kV na odgałęzieniu linii w kierunku stacji transformatorowej (44-1132) „Katarzynów GS” przebudować na odcinek linii kablowej typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm², po nowo projektowanej trasie;
- kolidujący odcinek linii napowietrznej SN 15 kV w magistrali przebudować w trasie istniejącej linii napowietrznej;
- kolidujące odcinki linii kablowej SN 15 kV przenieść/przebudować na odcinki kablowe typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm², po nowo projektowanej trasie;
- w nowo budowanym odcinku sieci SN 15 kV zastosować słupy strunobetonowe o żerdzi wirowanej w trasie istniejącej linii napowietrznej;
- nowo pobudowane stanowisko słupowe nr 2 usytuowane na odgałęzieniu od magistrali, wyposażać w rozłącznik z uzemnikiem w kierunku stacji transformatorowej (44-1132) „Katarzynów GS”;
- nowo pobudowane stanowisko słupowe nr 1 usytuowane w magistrali, wyposażać w dwa rozłączniki bez uzemników:

1. w kierunku stacji transformatorowej (44-1132) „Katarzynów GS”,
2. w kierunku GPZ Łowicz 2;

ii. zabezpieczenia:

- nowo budowane odcinki linii kablowej SN układane w planowanych wjazdach na posesje lub w drogowych ciągach komunikacyjnych, należy zabezpieczyć z wykorzystaniem rur osłonowych o średnicy $\phi 160$ mm;

iii. oznaczania i opisu urządzeń:

- nowo pobudowane urządzenia elektroenergetyczne wymagające nadania numerów identyfikacyjnych lub innych oznaczeń i opisów sprzętowych, należy uzgadniać w porozumieniu ze służbami RE Łowicz;

- b) opracować projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporządzić na jego podstawie kosztorys inwestorski.
- c) prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności wyłączenia, niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia. **Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej.**
- d) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji uzgodnić dokumentację techniczno-prawną (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z Rejonem Energetycznym w Łowiczu w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- e) uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

- f) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji należy pozyskać i dostarczyć Spółce – własnym kosztem i staraniem (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przenoszone/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunięciu kolizji w postaci:
- i. Nieodpłatnej dla Spółki, bezterminowej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o treści: *„Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń, na okres nieoznaczony, i że wygasa najpóźniej wraz z likwidacją przedsiębiorstwa. Służebność będzie polegać na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej na której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne w tym urządzenia powiązane, polegającej w szczególności na prawie do utrzymywania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu”*. Integralną częścią aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu będzie załącznik graficzny określający położenie urządzeń na nieruchomości objętej służebnością przesyłu, przy czym akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Spółki służebności przesyłu zostanie sporządzony przed demontażem urządzeń. W przypadku, gdy służebność ustanawiana jest poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostać dostarczony Spółce w terminie 7 dni od złożenia takiego oświadczenia z uwagi na ciążyący na Spółce obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilno-prawnych.
 - ii. decyzji zezwalającej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urządzenia po zakończeniu procesu usunięcia kolizji zostaną w całości zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zaś, gdy przebudowywane urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, a koszt usunięcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieść powinna Spółka – zobowiązanie Inwestora do nieodpłatnego, umownego użyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych;
 - iii. w przypadku kolizji z drogami - tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną przebudowane urządzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;
 - iv. w przypadku kolizji z drogami – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do właściwych ksiąg wieczystych;

Dopuszcza się możliwość pozyskania tytułu prawnego oraz dokonania wpisów w stosownych księgach wieczystych po zakończeniu procesu usunięcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spółką *umowy kaucji* (według wzoru obowiązującego w Spółce).

- g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac związanych z usunięciem kolizji,
 - h) ~~zdemontować~~/przebudować/przenieść/~~odtworzyć~~ urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
 - j) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usuwania kolizji.
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 i 9 poniżej.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarta będzie informacja, iż usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje warunek, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia

kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Mariusz Białkowski. Adres: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Łowicz, 99-400 Łowicz, ul. Mostowa 30, tel. 42 2404424.

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).

Rejon Energetyczny Łowicz
Wydział Majątku Sieciowego

Inżynier
Mariusz Białkowski

.....
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz
Wydział Majątku Sieciowego

.....
zatwierdził
Sylwester Guzek

Załączniki:

1. Załącznik graficzny układu sieci energetycznej egz. 2

.....
pieczęć

.....
miejscowość

.....
data

OŚWIADCZENIE

(Inwestor) (Imię
(Nazwisko; Nazwa Firmy)

.....
(Adres)

reprezentowany przez

.....
(Imię i nazwisko Pełnomocnika)

na podstawie
(Nazwa dokumentu)

Zobowiązuje się, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia,
do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przebudową (usunięciem kolizji oraz
procedurą ustanowienia służebności) następujących urządzeń elektroenergetycznych
będących własnością PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Łódź :

.....
(Rodzaj urządzenia)

.....
(Lokalizacja urządzenia, miejsce występowania kolizji)

kolidujących z projektowaną przez (Inwestora).....inwestycją
(Imię i Nazwisko; Nazwa Firmy; j.w.)

.....
(Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne)

Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam * współfinansować w/w prace
związane z likwidacją kolizji ze środków wspólnotowych.**

.....
pieczęć, czytelny podpis

* - niepotrzebne skreślić

** - w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych ze środków wspólnotowych, Inwestor
zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi przeniesienie własności oraz
wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń
elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo
wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji.

UMOWA USUNIĘCIA KOLIZJI nr

zawarta w dniu w pomiędzy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w całości opłacony, PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział, adres:, zwaną w dalszej części umowy **Spółką**, reprezentowaną przez:

.....

.....

a

.....

..... zwanym w dalszej części umowy **Inwestorem**, reprezentowanym przez:

1.

2.

a łącznie zwanymi **Stronami**,
o następującej treści:

§1

1. Inwestor oświadcza, iż:

- a) planuje prace budowlane obejmujące budowę/przebudowę/remont drogi
(inwestycja Inwestora).
- b) w pasie drogowym projektowanej drogi znajdują się następujące urządzenia elektroenergetyczne Spółki:
 - i..... (z podaniem rodzaju, ilości, długości itd.);
 - ii..... (z podaniem rodzaju, ilości, długości itd.);
 - iii..... (z podaniem rodzaju, ilości, długości itd.);
- c) dla zrealizowania prac wskazanych pod lit. a niezbędne będzie przełożenie urządzeń elektroenergetycznych wymienionych pod lit. b.;
- d) urządzenia elektroenergetyczne wymienione pod lit. b pozostają w kolizji oraz uniemożliwiają planowaną przez Inwestora inwestycję;
- e) dokona przełożenia wyżej wymienionych urządzeń elektroenergetycznych Spółki w miejsce niekolidujące z planowaną inwestycją w sposób określony zgodnie z warunkami usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr z dnia r. stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Miejsce, w którym będą umieszczone urządzenia elektroenergetyczne, zostanie szczegółowo określone przez przedstawicieli Stron w dokumentacji technicznej, podlegającej uprzedniemu zatwierdzeniu przez Spółkę;
- f) poniesie koszty związane z przełożeniem urządzeń wymienionych w lit. b według zasad określonych w niniejszej umowie.
- g) został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor oświadcza, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia elektroenergetyczne Spółki oraz urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych

elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia w wyniku zawarcia niniejszej umowy stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. W związku z powyższym usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznej (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która ulegnie przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor oświadcza, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

- h) został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi przeniesienie własności oraz wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznej (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji.

2. Spółka oświadcza i zapewnia Inwestora, iż:

- 1) jest właścicielem urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy;
- 2) stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć;
- 3) przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Strony zgodnie ustalają:

- 1) zasady przełożenia urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy;
- 2) zasady ponoszenia przez każdą ze Stron kosztów związanych z przełożeniem przedmiotowych urządzeń;
- 3) zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Inwestora,
- 4) zasady przeniesienia na Spółkę własności nakładów poczynionych na urządzenia przenoszone w ramach kolizji, urządzenia odtworzone w całości lub w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowanych urządzeń.

4. Integralną część umowy stanowią WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI nr z dnia

5. W związku z treścią oświadczeń wskazanych w § 1 Inwestor oświadcza, iż przenosi na Spółkę własność nakładów poczynionych na urządzenia przebudowane w ramach kolizji, na urządzenia odtworzone w całości bądź w części (w zakresie niestanowiącym własności Spółki) z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz własność nowo wybudowanych urządzeń w ramach usuwania kolizji, a Spółka oświadcza, iż własność tę przyjmuje. Strony oświadczają, iż powyższe nakłady na urządzenia przebudowane urządzenia odtworzone w całości bądź w części (w zakresie niestanowiącym własności Spółki) z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą ich połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki.

6. Przeniesienie posiadania i własności powyższych urządzeń i nakładów potwierdza podpisany przez upoważnione do tego osoby Protokół Odbioru Technicznego (Protokoły Odbioru Technicznego w przypadku odbiorów częściowych), który potwierdza usunięcie kolizji w zakresie przełożenia urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b umowy, połączenie z siecią elektroenergetyczną Spółki powyższych przekładanych urządzeń wraz z nakładami i urządzeniami wskazanymi w § 1 ust. 5 oraz przeniesienie na Spółkę posiadania powyższych przekładanych urządzeń wraz z nakładami i urządzeniami wskazanymi w § 1 ust 5.

7. Protokół/Protokoły Odbioru Technicznego podpisują osoby upoważnione przez Strony umowy, przy uwzględnieniu skutków oświadczenia woli podpisania powyższego Protokołu Odbioru Technicznego przez Strony, w szczególności skutków wskazanych w § 1 ust. 5 i 6.

Strony wskazują osoby upoważnione do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego wskazanego w § 1 ust. 6:

1. w imieniu i na rzecz Inwestora jest to:
 - i.(imię i nazwisko)
 - ii.(imię i nazwisko)
2. w imieniu i na rzecz Spółki jest to:
 - i. Dyrektor Generalny Oddziału.....,
 - ii. Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału,
 - iii. Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju Sieci Oddziału,
 - iv. Dyrektor Departamentu Specjalistycznego,
 - v. Dyrektor Rejonu **

W przypadku wskazania przez Stronę kilku osób uprawnionych do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego przyjmuje się, iż każda z tych osób uprawniona jest do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego jednoosobowo (samodzielnie).

Zmiana osób upoważnionych, wskazanych powyżej, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu i staje się skuteczna z chwilą złożenia przez Stronę oświadczenia na piśmie w tej sprawie drugiej Stronie, ze wskazaniem nowego przedstawiciela Strony (składającej oświadczenie).

8. Inwestor przenosi mocą niniejszej umowy własność środków trwałych (szczegółowo opisanych w Protokole Odbioru Technicznego), według następujących zasad (np. rodzaj, długość, ilość, wartość).

- 1.odcinek liniikV typu o długości
- 2.odcinek liniikV typu o długości
- 3.odcinek liniikV typu o długości
- 4.odcinek liniikV typu o długości

o łącznej szacowanej wartości zł.

Szczegółowy zakres przeniesienia/przebudowy/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych określony wynika z uzgodnionego przez Strony projektu budowlano-wykonawczego.

Dokładna wartość przekazywanych składników sieci elektroenergetycznej zostanie wskazana przez Strony w Protokole zdawczo-odbiorczym.

9. Podpisanie przez Inwestora bądź osoby przez niego upoważnione Protokołu Odbioru Technicznego potwierdza, iż nakłady poczynione na urządzenia elektroenergetyczne przenoszone w ramach kolizji, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu (w zakresie niestanowiącym własności Spółki) oraz nowo wybudowane urządzenia, wskazane w ust. 5 były jego własnością do momentu przeniesienia posiadania w/w nakładów i urządzeń na Spółkę oraz że nie były obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a w szczególności nie są przedmiotem bankowego zastawu rejestrowego i rozporządzanie nimi nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym bądź statutowym.

10. W razie, gdyby po zawarciu umowy bądź przeniesieniu posiadania urządzeń i nakładów wskazanych w ust. 5 powstało lub ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia związanego lub wynikającego ze

zbywanego prawa, Inwestor ureguje je niezwłocznie. Nie dotyczy to obciążeń ustanowionych samodzielnie przez Spółkę po zawarciu niniejszej umowy.

11. Dla uniknięcia wątpliwości co do skutków zawarcia niniejszej umowy w zakresie własności urządzeń i nakładów wskazanych w ust. 5, Strony potwierdzają, iż niniejsza umowa wywiera skutek zobowiązująco-rozporządzający.

12. Prace budowlane związane z przeniesieniem, odtworzeniem oraz budową nowych urządzeń w ramach usunięcia kolizji wykonać zgodnie z aktualnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązującymi w Spółce instrukcjami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – udostępnionymi na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

13. Opłaty za wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej poniesie Inwestor zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucyjnych zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Cennika usług dodatkowych – pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A., udostępnionych na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

§2

1. Mocą niniejszej umowy Inwestor do dnia własnym kosztem i staraniem oraz na własne ryzyko usunie kolizję urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b, w ramach, której w uzgodnieniu ze Spółką wykona łącznie następujące czynności:

- 1) pozyska dokumentację techniczno-prawną oraz pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych związanych z przełożeniem urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy oraz innych urządzeń związanych z dystrybucją energii elektrycznej.
- 2) zaplanuje i przygotuje, w uzgodnieniu ze Spółką, nową lokalizację w pasie drogowym projektowanej drogi, do której zostaną przełożone urządzenia elektroenergetyczne wymienione w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy oraz ułożone inne urządzenia służące do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej; czynności zostaną wykonane w sposób odpowiadający przepisom prawa i wymogom związanym z wykorzystywaniem urządzeń elektroenergetycznych, a w przypadku braku możliwości technicznych przeniesienia przedmiotowych urządzeń odtworzy zdemontowane urządzenia w sposób uzgodniony przez Strony z innych elementów niż pochodzące z demontażu, po uzyskaniu na takie rozwiązanie zgody Spółki;
- 3) dokona demontażu urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy; potwierdzeniem wykonania czynności będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy, a w przypadku wniosku Spółki dokona ich utylizacji zgodnie z przepisami prawa lub dokona zwrotu do magazynu wskazanego przez Spółkę wedle wyboru Spółki;
- 4) przeniesie urządzenia elektroenergetyczne wymienione w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy na miejsce ich nowej lokalizacji, określonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy;
- 5) dokona montażu urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku braku możliwości technicznych przeniesienia przedmiotowych urządzeń odtworzy zdemontowane urządzenia w sposób uzgodniony przez Strony z innych elementów niż pochodzące z demontażu, po uzyskaniu na takie rozwiązanie zgody Spółki - potwierdzeniem wykonania czynności będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy;
- 6) w razie konieczności rozszerzenia zakresu prac budowlanych, tj. umieszczenia w nowej lokalizacji innych, dodatkowych urządzeń, poza urządzeniami elektroenergetycznymi wymienionymi w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, zamontuje w uzgodnieniu ze Spółką inne, dodatkowe urządzenia elektroenergetyczne, a koszt tych ulepszeń poniesie Spółka;

- 7) pozyska i dostarczy własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do nieruchomości określone w Warunkach Usunięcia Kolizji, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe), na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne.
- 8) najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Technicznego udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego oraz rękojmi, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
- 9) przekaze Spółce dokumentację techniczno-prawną dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych Spółki;
2. Inwestor nieodpłatnie przekaze Spółce do niezakłóconego posiadania część sieci elektroenergetycznej (w tym urządzenia elektroenergetyczne), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami, nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji opisanych w warunkach usunięcia kolizji dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i prawną, niezwłocznie po usunięciu kolizji zgodnie z niniejszą Umową na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego. Przez czas trwania prac związanych z przełożeniem urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6 umowy, także przez czas trwania prac określonych w tym punkcie, zapewni możliwość kontynuowania przez Spółkę dostarczania energii elektrycznej przez inne urządzenia, tak by dostawy do odbiorców były kontynuowane bez zakłóceń.
3. Inwestor przekaze osobom fizycznym: swojemu pełnomocnikowi, wykonawcy prac działającemu na jego rzecz, osobom koordynującym wykonanie prac ze strony Inwestora, osobom wskazanym przez Inwestora w §1 i § 7 niniejszej umowy, osobom będącym właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną urządzenia elektroenergetyczne po zakończeniu usuwania kolizji oraz ewentualnie innym osobom, których dane niezbędne są do prawidłowej realizacji umowy, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2a*

1. W odniesieniu do przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, które będą związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor zobowiązuje się umożliwić Spółce nieodpłatnie dostęp do tych urządzeń po usunięciu kolizji w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu konserwacji, rozbudowy, modernizacji i remontów.
2. Urządzenia elektroenergetyczne objęte niniejszą Umową pozostaną na trwale w pasie drogowym drogi wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 bez konieczności naliczania opłat z tego tytułu w przypadku nie dokonania zmiany przebiegu lub zmiany istotnych parametrów technicznych urządzeń elektroenergetycznych po usunięciu kolizji.
3. Inwestor oświadcza, iż w związku z tym, że zajęcie pasa drogowego w celu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nastąpi w związku z budową/przebudową/remontem drogi, w zakresie naliczenia Spółce opłat za zajęcie pasa drogowego nie będzie miał zastosowania art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470),
4. *Inne ustalenia*

§3

1. W związku z brzmieniem art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Spółka nie ponosi kosztów przełożenia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, które zostały opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7-9.
2. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie koszty prac, opisanych w § 2 poniesie Inwestor. Jeżeli w wyniku uzgodnień Inwestora ze Spółką zostaną wprowadzone ulepszenia przebudowywanych /

- przenoszonych / odtwarzanych urządzeń o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6, koszty tych ulepszeń pokrywa Spółka.
3. Urządzenia wybudowane przez Inwestora jak i nakłady na istniejące urządzenia Spółki stają się własnością Spółki z chwilą ich połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki.
 4. Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia niezakłóconego posiadania przez Spółkę części sieci elektroenergetycznej (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami, w związku z faktem usuwania kolizji wynikających z planów inwestycyjnych Inwestora.

§4

Strony ustalają, że łączna wartość prac, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 umowy, nie przekroczy kwoty złotych (słownie.....), przy czym w kwocie tej zawiera się także wartość autorskich praw majątkowych do dokumentacji techniczno-prawnej związanej z usunięciem kolizji.

§5

1. Wykonanie przez Inwestora czynności opisanych w § 2 nastąpi w uzgodnieniu ze Spółką.

§6

1. Protokół zdawczo-odbiorczy, który Strony zobowiązują się podpisać po zakończeniu prac opisanych w § 2 umowy. Protokół, podpisany bez zastrzeżeń przez Spółkę, stanowić będzie potwierdzenie usunięcia kolizji.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie w szczególności wykaz przeniesionych/odtworzonych lub przebudowanych urządzeń/nowo wybudowanych urządzeń, a załącznikami do niego będą:
 - 1) dokumentacja powykonawcza,
 - 2) inwentaryzacja geodezyjna,
 - 3) Protokoły Odbioru Technicznego,
 - 4) kosztorys robót objętych Protokołem Odbioru Technicznego, stanowiący podstawę określenia wartości przedmiotu przekazania w tym zakresie,
 - 5) dokument księgowy stanowiący podstawę przyjęcia środka trwałego na majątek Spółki.

§7

1. W celu realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają następujących koordynatorów:
 - ze strony Spółki:
 - ze strony Inwestora:
2. Do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §6, uprawnieni są:
 - ze strony Spółki:
 - ze strony Inwestora:

§8

1. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Inwestora czynności wymienionych w § 2 i wystąpieniem w związku z tym dodatkowych szkód, Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Obowiązek wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji,

niezwłocznie po usunięciu kolizji nie ma wpływu i nie ogranicza roszczeń Spółki wobec Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

3. Strony ponoszą odpowiedzialność za skutki złożonych oświadczeń.

§ 9

Prawa Autorskie

1. Inwestor gwarantuje, że:

- 1) przysługują mu w całości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji techniczno-prawnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 2 pkt 1 umowy (zwanej dalej „Dokumentacją”), w tym prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz prawo do rozporządzania Dokumentacją na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 lub też najpóźniej w dniu wydania Dokumentacji wspomniane prawa będą mu przysługiwały.
- 2) nie istnieją żadne ograniczenia praw wskazanych w pkt 1 powyżej, które uniemożliwiałyby Inwestorowi przeniesić autorskie prawa majątkowe na Spółkę, w zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu;
- 3) autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Spółkę bez żadnych ograniczeń lub obciążeń;

2. Z chwilą wydania egzemplarzy Dokumentacji lub którejkolwiek części Inwestor przenosi na rzecz Spółki bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Spółka nabywa własność egzemplarzy/nośników, na których utrwalono Dokumentację, co do której następuje nabycie tych praw.

3. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym następuje na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

- 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym w sieciach typu Internet i Intranet oraz na wszelkich nośnikach danych,
- 4) rozpowszechnianie w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet,
- 5) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób, wprowadzanie jakichkolwiek zmian, wykorzystanie dokumentacji lub jej elementów do wykonywania nowych opracowań oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (prawa zależne),
- 6) wykorzystywanie dokumentacji do realizacji usunięcia niniejszej kolizji oraz późniejszej eksploatacji sieci.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych za korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienie własności egzemplarzy nośników, na których dokumentacje utrwalono następuje w zamian za wykonywanie przez Spółkę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

5. Inwestor gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu autorskich praw majątkowych, zwolni PGE Dystrybucja S.A. od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przesądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

§ 10

Poufność

1. Z zastrzeżeniem wymogów nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony postanawiają, że zarówno treść niniejszej Umowy jak i wszelkie dotyczące Spółki informacje uzyskane przez Inwestora w związku z jej zawarciem i wykonywaniem – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Spółki stanowią informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. (Informacje Poufne), zaś Inwestor zobowiązuje się do jej nieujawniania, bez pisemnej zgody Spółki przez okres/bez ograniczeń czasowych, także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od jej wykonania. (wyboru dokonuje Oddział)
2. Inwestor jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym lub działającym na jego zlecenie, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania obowiązków Inwestora wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia, że te osoby i podmioty dochowają warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji Poufnych przewidzianych w niniejszej Umowie. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym Inwestor odpowiada jak za działania własne.
3. Inwestor jest obowiązany zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Inwestora oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
4. W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Spółki, Inwestor zwróci Spółce wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie oraz usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez Inwestora prawidłowej realizacji Umowy.
5. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości przez Spółkę, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez Inwestora lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
7. Zastrzeżenie poufności informacji i danych nie dotyczy sytuacji, gdy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (podmiot posiadający status spółki publicznej oraz status spółki dominującej w stosunku do PGE Dystrybucja S.A.) – wniesie o przekazanie jej danych lub informacji poufnej, w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Ewentualne spory podlegać będą jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Oddziału PGE Dystrybucja S.A.

§14

Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U.2019.118 z późn. zm.).

§15

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron, pozostających na prawach oryginału.

INWESTOR

SPÓŁKA

Załącznik:

1. WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI nrz dnia
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez PGE Dystrybucja S.A.

* Zapis do indywidualnego ustalenia
** Wybrać właściwe

Wartość - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
W związku z powyższym „wartość” winno być traktowane, jako łącznie z podatkiem VAT.

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „**Spółką**”).
- II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z:
 - **Inspektorem Ochrony Danych** pod email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
 - pisemnie na adres siedziby Oddziału Spółki, w którym złożono wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną Spółki lub z którym zawarta jest umowa na usunięcie kolizji; adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane są poniżej:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin	ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź	ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów	ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość	ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna	Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy o usunięcie kolizji, w tym w celu wydania warunków usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną Spółki a także w celu realizacji umowy o usunięcie kolizji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem Inwestora tj. podmiotu, który zawarł umowę wymienioną w pkt. III.1, zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail), wskazanych w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A., mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania. W przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy na usunięcie kolizji, np. w jako koordynator, do podpisania protokołu odbioru technicznego, protokołu zdawczo – odbiorczego, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. (w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.2, a także w celu podjęcia działań i realizacji warunków usunięcia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.1 na rzecz Inwestora, w zakresie wynikającym z umocowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcą Inwestora tj. podmiotu, który zawarł umowę wymienioną w pkt. III.1 w zakresie robót lub dostawcą materiałów dla Inwestora związanych z usuwaniem kolizji, Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adresy, w tym e-mail, seria i numer dowodu tożsamości, NIP) wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.2, a także w celu podjęcia działań i realizacji warunków usunięcia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.1 na rzecz Inwestora, a także w celu realizacji gwarancji, rękojmi udzielonej na roboty, materiały (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższe ma zastosowanie także do pełnomocników/reprezentantów wykonawcy.

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy o usunięcie kolizji - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy o usunięcie kolizji - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,
- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych

interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

-**prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przystaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

-**prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych** oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich **sprostowania** (poprawiania), **usunięcia lub ograniczenia przetwarzania** swoich danych osobowych, a także prawo do **przenoszenia** swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

– **prawo do wniesienia skargi** do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym **odbiorcom i kategoriom odbiorców**: podmiotowi sprawującemu **uprawnienia właścicielskie** wobec Spółki, naszym **partnerom**, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, **biurom informacji gospodarczej**, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKiK, lub innym oraz **naszym podwykonawcom** działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

- Zawarcia (w tym określenia warunków usunięcia kolizji) i realizacji umowy o usunięcie kolizji ze Spółką, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania warunków/zawarcia umowy (nie będziemy mogli wydać warunków/zawrzeć umowy bez ich podania).


- W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

- W przypadku wykonawców, osób wskazanych do wykonania umowy - podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III.

VIII. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

IX. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

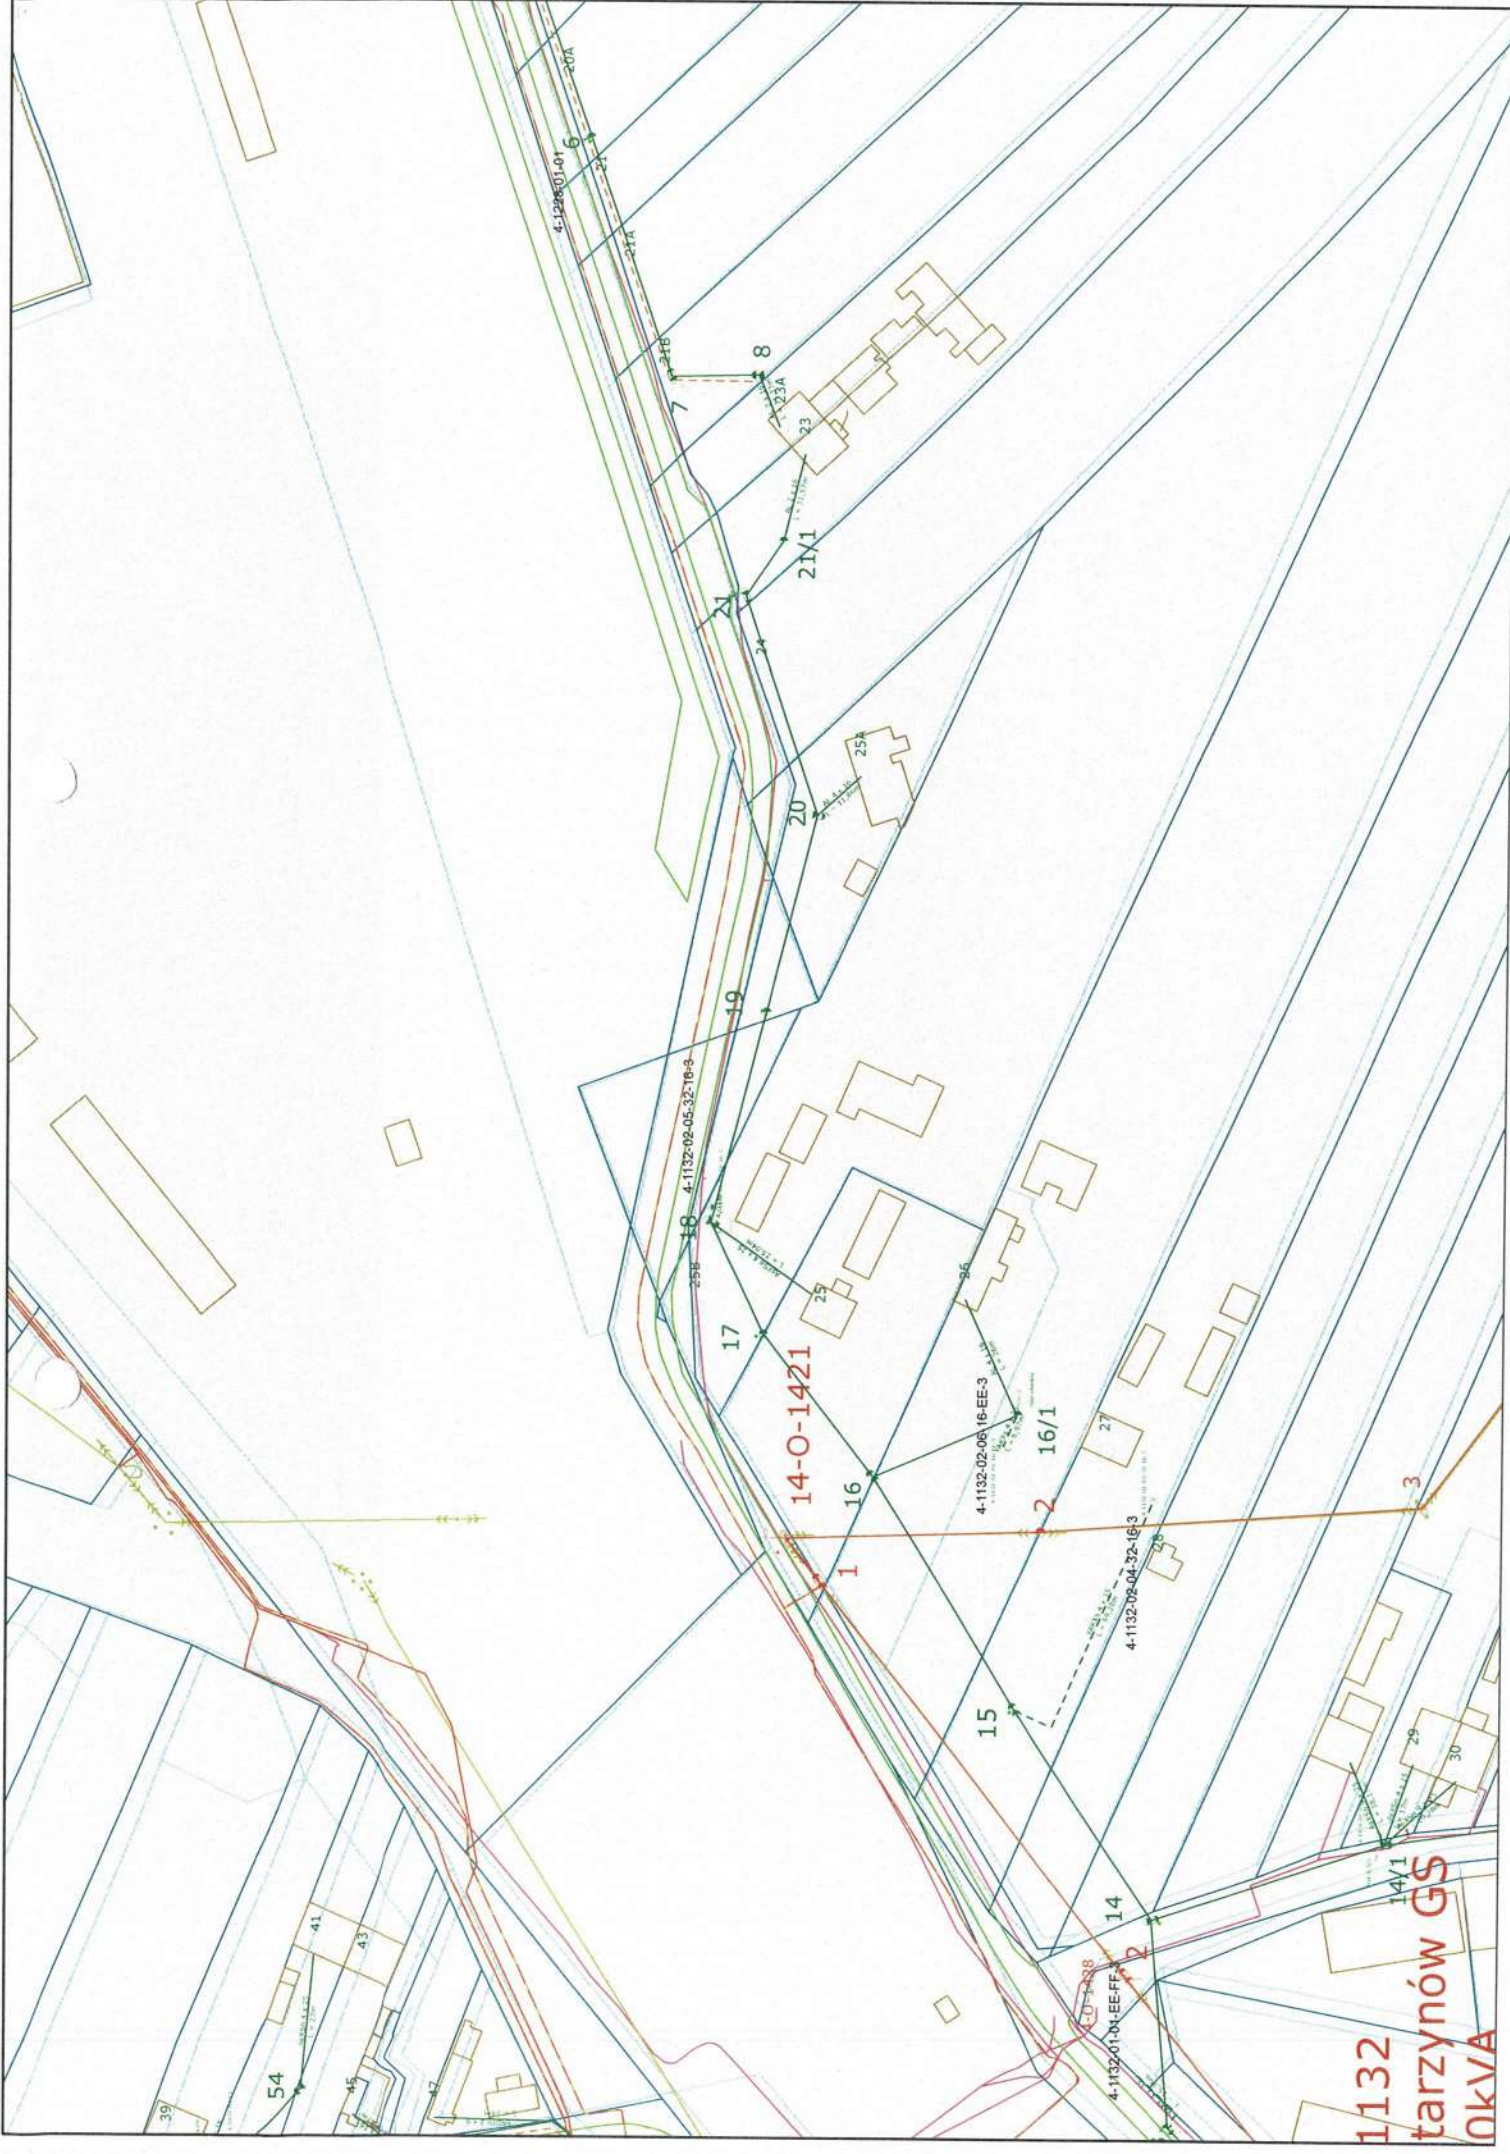

1132
tarzynów GS
0kVA

4-1228 Czajki 2 63kVA

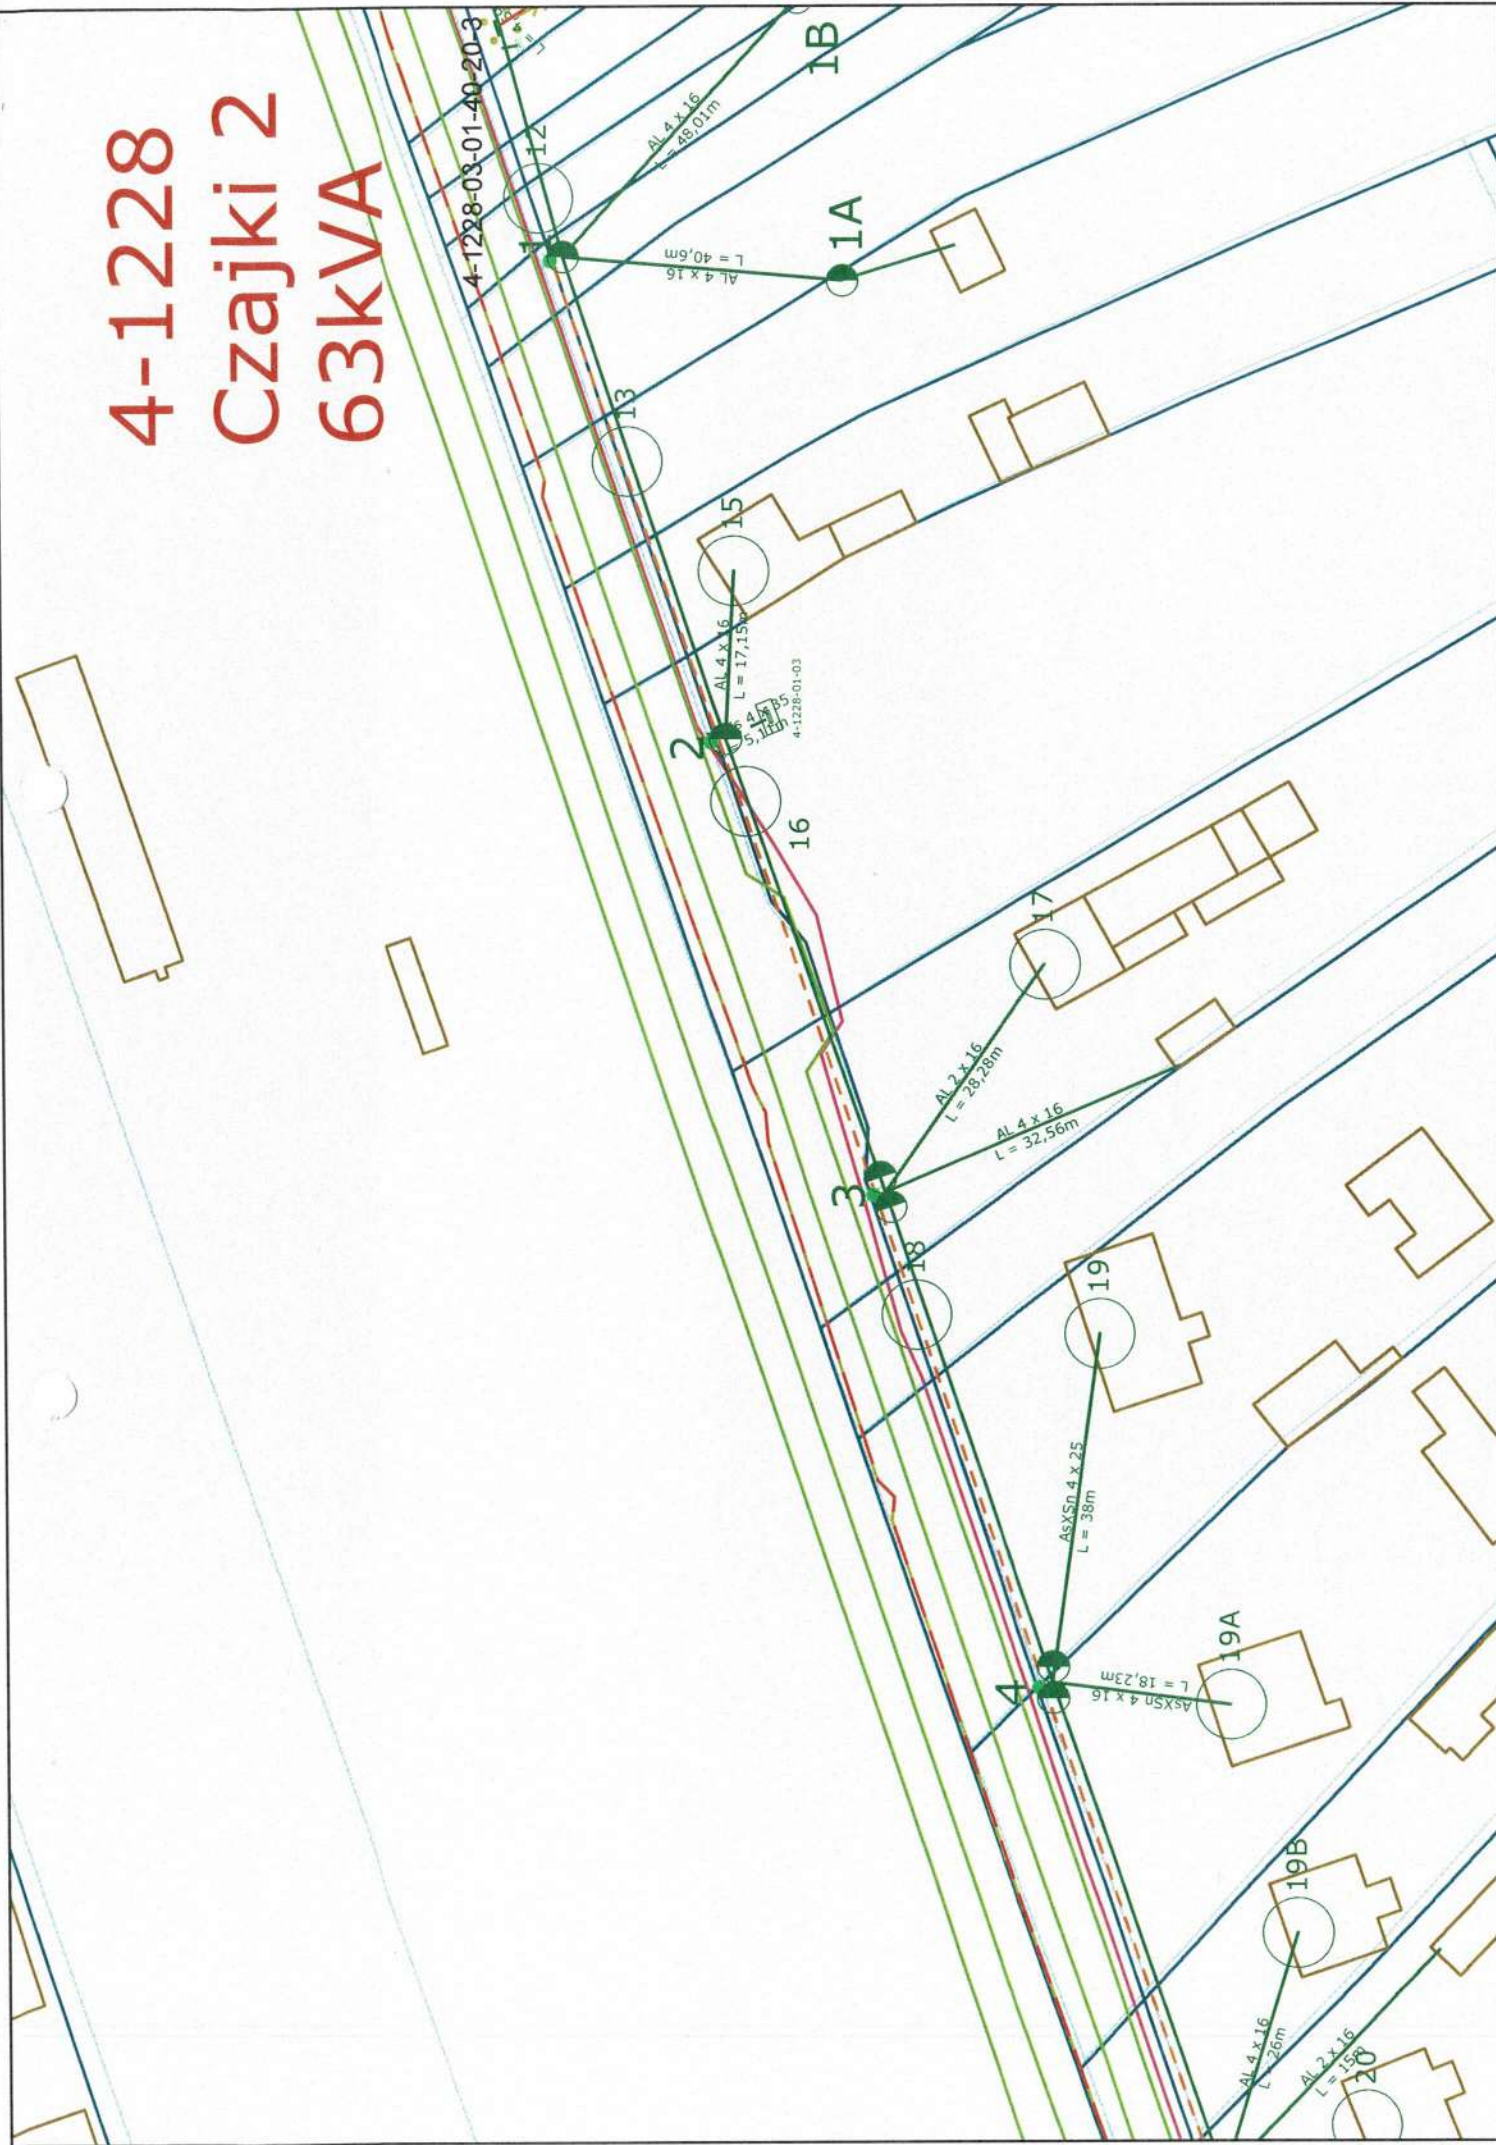

Znak solarny aktywny D6 + lampa ostrzegawcza + lampa uliczna LED

- pionowe znaki drogowe, aktywne 600x600 II generacji
- tablica D-6 z aktywnym panelem na słupkach stalowych wraz z ogniwami fotowoltaicznymi i okablowaniem
- 2 komplety zasilania solarnego - słupy z panelami solarnymi
- 2 aktywne tablice D-6
- 2 słupki stalowe
- lampa ostrzegawcza FI 200mm
- lampa do oświetlenia przejścia ulicznego

Ogólne parametry techniczne	
Uwagi	lampa pulsacyjna 200mm / 2200cd
Strumień świetlny lampy [lm]	2800-7000 lm
Moc [W]	20-50W - lampa LED
Szczegółowe parametry techniczne	
Czas pracy na baterii	8-14h
Słupy	
Wysokość słupa	6m
Znak drogowy	D6 600x600mm II gen
Fotowoltaika - parametry	
Akumulator	200Ah żelowy
Panel fotowoltaiczny	320W mono
Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych)	do 3dni
Tryb załączenia	czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy